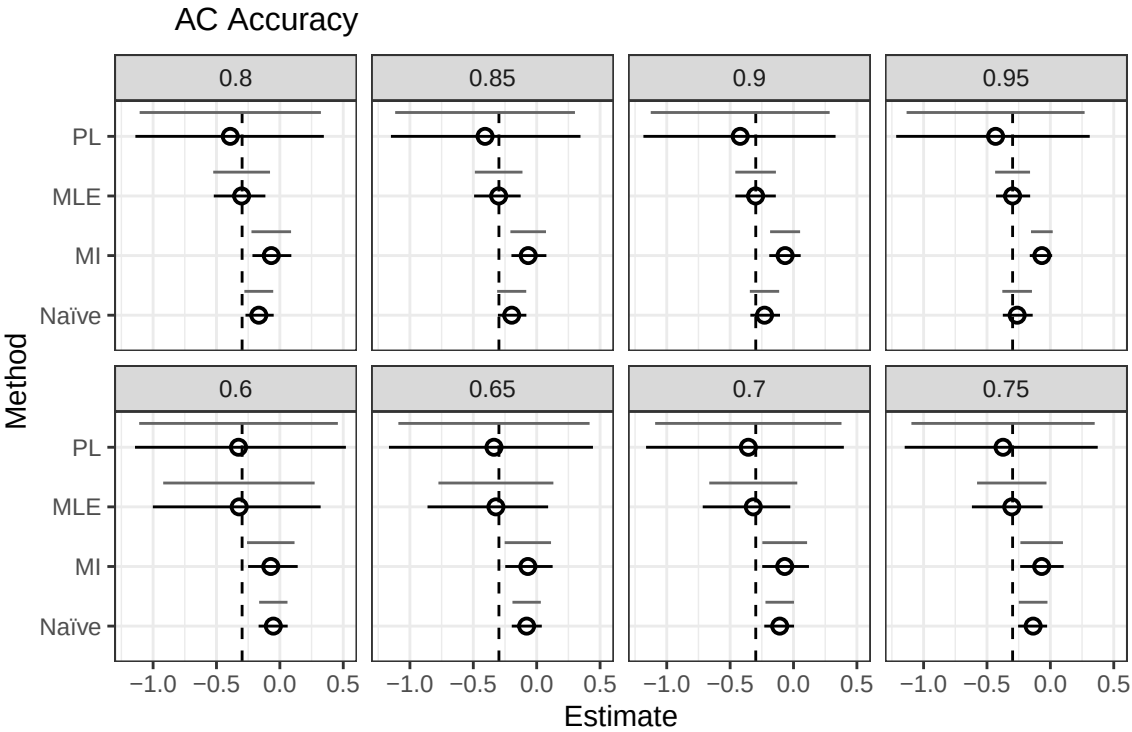
AC Accuracy
0.8
0.85
0.9
0.95
0.6
0.65
0.7
0.75
PL
MLE
MI
Naïve
Method
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Estimate